


**tempLED**

MONTAGEANLEITUNG  
INSTALLATION GUIDE

## RayProof Lite V2

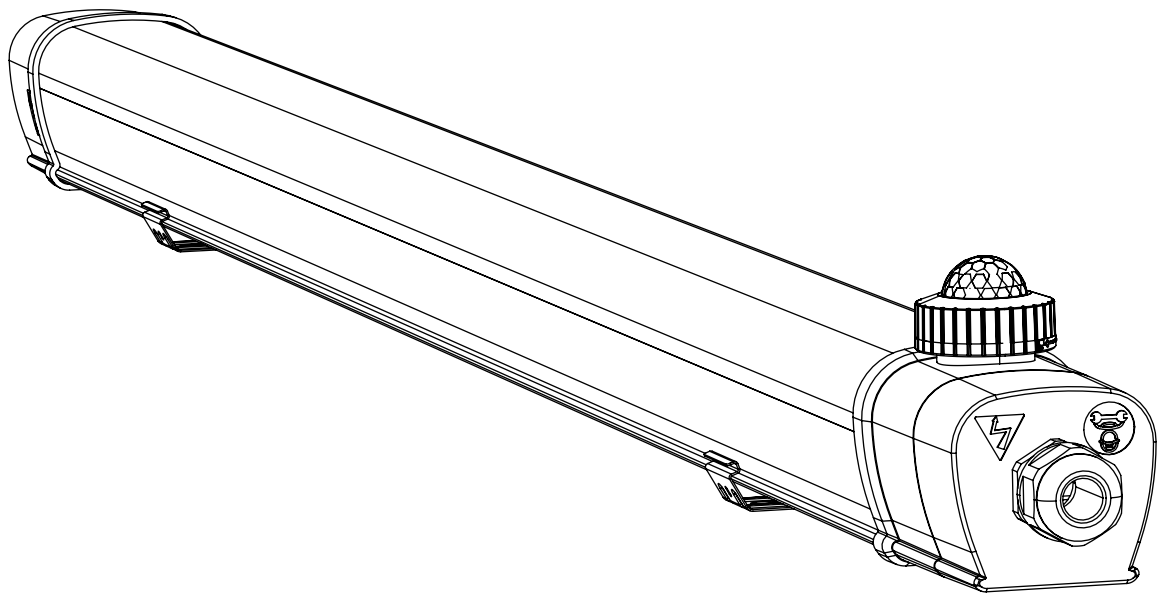

DE | EN | V.02/2025

### Vorsicht!

#### Gefahr eines elektrischen Schlages!

Montage und Inbetriebnahme der Leuchte nur durch autorisierte Fachkräfte. Vor jeder Arbeit an der Leuchte die Stromzufuhr unterbrechen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern. Die Leuchte darf nur mit vollständigem und unbeschädigtem Gehäuse in Betrieb genommen werden. Die Stromzufuhr ist mit geeigneten Maßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter o.ä.) abzusichern.



### Caution!

#### Risk of electric shock!

Mounting and installation of the luminaire only by authorized personnel. Disconnect the power supply and protect it from restart by mistake before working on the luminaire. The luminaire must only be operated with complete and undamaged housing. Please secure the main power by means of suitable measures, for example a residual current circuit breaker.

### Vorsicht!

#### Absturzgefahr!

Bei der Montage der Leuchte ist darauf zu achten, dass das gewählte Montagematerial (Schrauben, Dübel) sowie die Dimensionen von Bohrlöchern und Schrauben für das Gewicht der Leuchte und die Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Montageoberfläche geeignet ist.

Keine Haftung für fehlerhaft ausgeführte Montage, unsachgemäßen Betrieb oder Veränderungen an der Leuchte!



### Caution!

#### Danger of falling!


Please use suitable mounting material (screws, wall plugs) and dimensions for the drilling holes and screws. They must be suitable for the weight of the luminaire as well as the composition and bearing capacity of the mounting location. No liability for damages resulting from improper installation, inexpert operation or modification of the luminaire!

### Lieferumfang:

- Leuchte der RayProof Lite-V2-Serie
- Montageclip (2x)
- Adapterbügel (2x)
- Gummistopfen (1x)


### Package contains:

- RayProof Lite V2 luminaire
- Mounting clips (2x)
- Adapter brackets (2x)
- Rubber plug (1x)

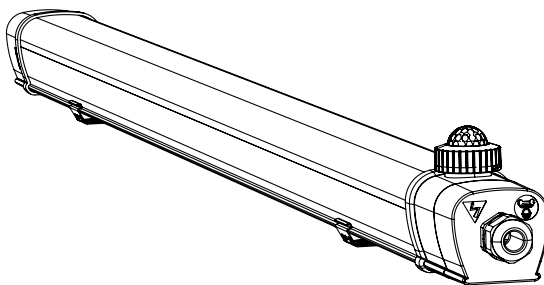

**Schritt 1:**  
**Zulässige Einbaulagen beachten**

Bitte entfernen Sie zuerst den Bügel von der Leuchte. Öffnen Sie die beiden Halteschrauben mit Hilfe eines Schraubenschlüssels der Größe 13. Achten Sie darauf, das Zahnscheiben, Beilagscheiben und Sicherungsklammern nicht verloren gehen. Merken Sie sich die Reihenfolge der oben genannten Bauteile.

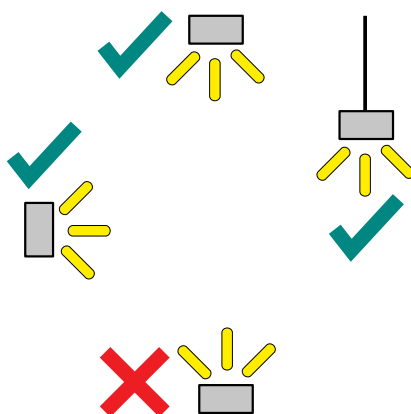


**Step 1:**  
**Observe permitted installation positions**

First, please remove the holder from the luminaire by loosening the two holding screws with a ring spanner size 13. Be careful not to lose the toothed lock washers, washers and safety clamps.

Note the order of the above components.

**Schritt 2:**  
**Anzeichnen der Bohrlöcher**

Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Oberfläche des Montageortes an. Nehmen Sie dazu die nebenstehende Masszeichnung zur Hilfe.

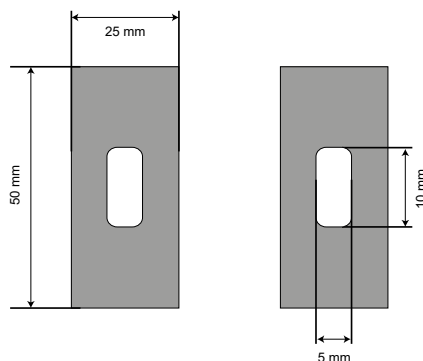

**Step 2:**  
**Marking the drill holes**


Mark the drill holes on the surface of the mounting location. Please use the measurement drawing on the left.

**Schritt 3:**  
**Abstand der Montageclips**

Der maximale Abstand der beiden Montageclips zueinander beträgt:

Bei der Leuchtenbaulänge 1.200 mm:  
900 mm.

Bei der Leuchtenbaulänge 1.500 mm:  
1.200 mm.

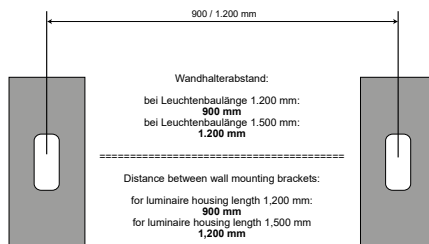

**Step 3:**  
**Distance between mounting clips**

The maximum distance between the two mounting clips is:

For luminaire housing length 1,200 mm:  
900 mm.

For luminaire housing length 1,500 mm:  
1,200 mm.

**Schritt 4:**  
**Bohrlöcher anfertigen**

Prüfen Sie ggf. die Stellen der Bohr-  
löcher mit einem Leitungssuchgerät und  
fertigen Sie dann die Bohrlöcher an.  
Wählen Sie einen der Montageober-  
fläche und dem Gewicht der Leuchte  
angepassten Bohrlochdurchmesser.



**Step 4:**  
**Drilling the holes**

Please check the drilling spots with a  
line locator and drill the holes. Choose  
a drill hole diameter suitable for the  
material of the mounting surface and  
the weight of the luminaire.

**Schritt 5:**  
**Anbringen der Montageclips**

Montieren Sie die beiden Montageclips  
in den in Schritt 3 dargestellten Ab-  
ständen voneinander mit geeignetem  
Schraubenmaterial für die Monta-  
geoberfläche und dem Gewicht der  
Leuchte. Wir empfehlen den Einsatz von  
Edelstahlschrauben.




**Step 5:**  
**Mounting the clips**

Screw the two mounting clips to the  
surface in the distance shown in step  
3. Use screw material suitable for the  
mounting surface and the weight of the  
luminaire. We recommend high-grade  
steel screws and mounting material.

**Schritt 6:**  
**Montieren der Leuchte**

Montieren Sie die beiden Montageclips  
in den in Schritt 3 dargestellten Ab-  
ständen voneinander mit geeignetem  
Schraubenmaterial für die Monta-  
geoberfläche und dem Gewicht der  
Leuchte. Wir empfehlen den Einsatz von  
Edelstahlschrauben.

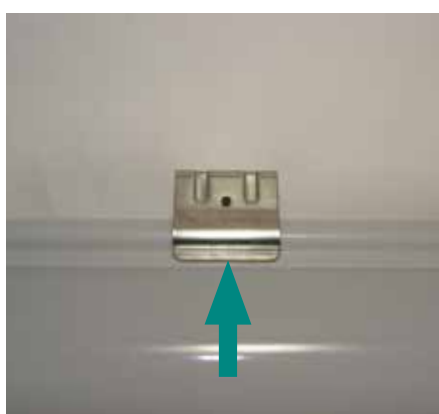


**Step 6:**  
**Mounting the luminaire**

Screw the two mounting clips to the  
surface in the distance shown in step  
3. Use screw material suitable for the  
mounting surface and the weight of the  
luminaire. We recommend high-grade  
steel screws and mounting material.

### Schritt 1: Vorbereiten der Montageclips

Führen Sie die mitgelieferten Adapterbügel in die beiden Öffnungen der Montageclips ein.

ACHTUNG! Absturzgefahr! Achten Sie auf festen Sitz der Adapterbügel.

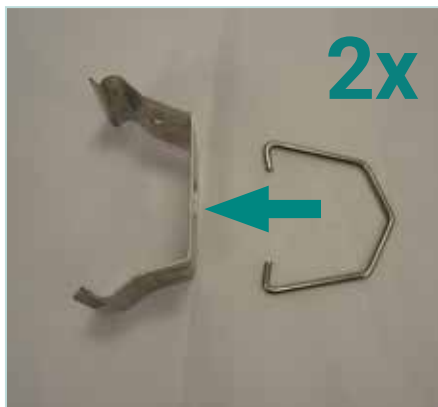

### Step 1: Location of the drillholes

Insert the supplied adapter brackets into the two openings of the mounting clips.

CAUTION! Danger of falling! Ensure that the adapter brackets are firmly seated.

### Schritt 2: Adapterbügel montieren

Montieren Sie die Adapterbügel an geeigneten Seil- oder Kettenabhängungen. Der maximale Abstand der beiden Montagepunkte zueinander beträgt:

Bei der Leuchtenbaulänge 1.200 mm:  
900 mm.

Bei der Leuchtenbaulänge 1.500 mm:  
1.200 mm.



### Step 2: Mount the adapter bracket

Mount the adapter brackets on suitable rope or chain suspensions.


The maximum distance between the two mounting points is:

For luminaire length 1,200 mm:  
900 mm.

For luminaire length 1,500 mm:  
1,200 mm.

### Schritt 3: Montieren der Leuchte

Clippen Sie die tempLED RayProof Lite V2 auf die beiden Montageclips links und rechts auf. Die Leuchte rastet mit einem deutlichen Clickgeräusch ein.

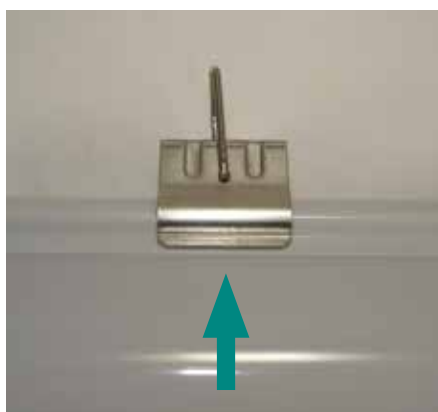

### Step 3: Mounting the luminaire

Clip the tempLED RayProof Lite V2 onto the two mounting brackets on the left and on the right side. The luminaire snaps into place with a distinct clicking sound.

**Schritt 1:**  
**Öffnen der Eingangsseite**

Drehen Sie das Endstück auf der Eingangsseite der Leuchte (erkennbar an der Steckplatzabdeckung auf der Oberseite ❶) gegen den Uhrzeigersinn auf.




**Step 1:**  
**Open the input side**

Turn the end piece on the input side of the lamp (recognisable by the slot cover on top ❶) counterclockwise to open it.

**Schritt 2:**  
**Leistung der Leuchte einstellen**

Die Schiene mit Lichtfeld und Netzteil herausziehen, bis das Netzteil zugänglich ist. Dann die gewünschte Leistung einstellen. Der Schalter zur Einstellung der Leuchtenleistung befindet sich am Netzteil.

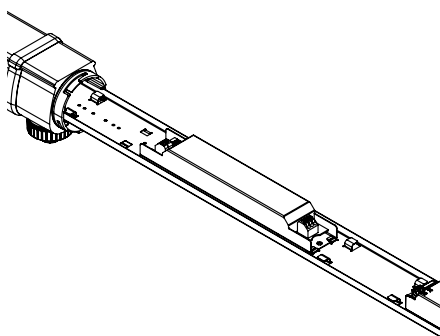


**Step 2:**  
**Adjust the light output**

Pull out the rail with the light field and power supply until the power supply is accessible. Then set the desired power. The switch for setting the luminaire power is located on the driver.

| 1200mm | 1500mm | Switch |    |
|--------|--------|--------|----|
|        |        | 1      | 2  |
| 23W    | 23W    | -      | -  |
| 28W    | 28W    | ON     | -  |
| 34W    | 34W    | -      | ON |
| 40W    | 40W    | ON     | ON |

**Schritt 3:**  
**Netzkabel einführen**

Fädeln Sie die Mutter und den schwarzen Dichtring auf das Netzkabel auf und führen Sie das Netzkabel durch die Kabelverschraubung. Hinweis: das dickere Ende des schwarzen Dichtrings muss in Richtung Leuchteninneres zeigen.

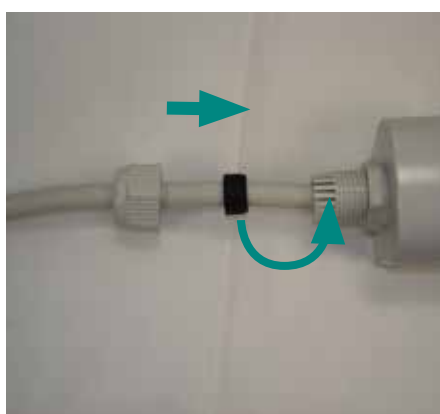

**Step 3:**  
**Feeding in the power cable**


Thread the nut and also the black sealing ring onto the power cable and feed the power cable through the cable gland. Please note: The thicker end of the black rubber sealing ring has to point towards the inner side of the luminaire.

**Schritt 4:**  
**Klemmblockbelegung**

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Klemmblock gemäß der Beschriftung auf dem Klemmblock:

Phase [L] - braun  
Schutzleiter (Erdung) - gelb/grün  
Neutralleiter [N] - blau

Durchgangsverdrahtung / through-wiring  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

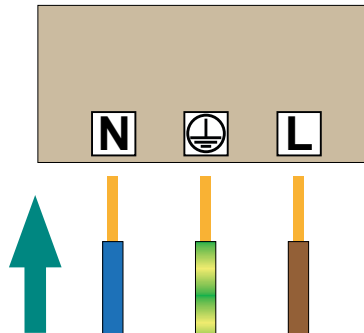


**Step 4:**  
**Terminal block wiring**

Connect the power cable to the terminal block according to the labeling on the terminal block:

Power conductor [L] - brown  
Protective conductor - yellow/green  
Neutral conductor [N] - blue

**Schritt 5:**  
**Netzkabel verbinden**

Drücken Sie den entsprechenden Hebel am Klemmblock herunter, stecken Sie die Kabelader bis zum Anschlag ein und lassen den Hebel wieder los. Prüfen Sie anschließend den festen Sitz der Kabelader. Wiederholen Sie die Schritte für alle notwendigen Kabeladern.

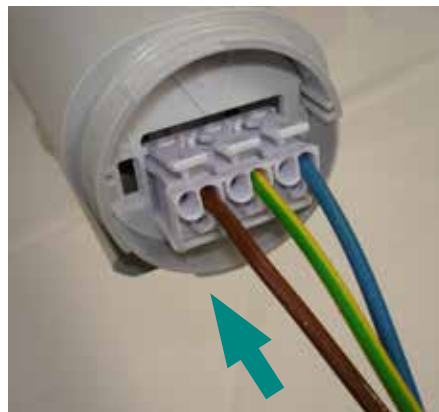


**Step 5:**  
**Power connection**

Push down the respective lever on the terminal block, insert the cable wire fully and release the lever again.

Check if the cable wire is seated securely. Repeat the steps for all cable wires.

**Schritt 6:**  
**Schließen der Eingangsseite**

Geben Sie dem Zuleitungskabel etwas Luft und setzen Sie das Endstück um circa. 45 Grad verdreht vorsichtig wieder auf die Leuchte auf und verschließen Sie die Eingangsseite mit einer Drehung im Uhrzeigersinn. Das Endstück und das Leuchtgehäuse müssen danach absolut parallel ausgerichtet sein.

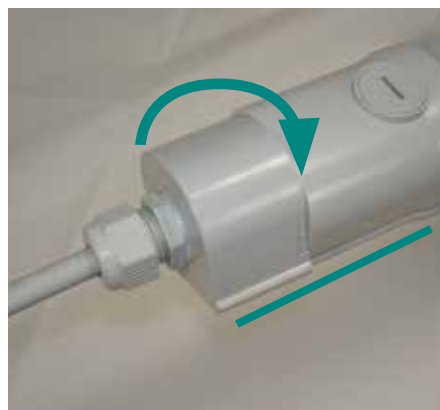

**Step 6:**  
**Close the input side**

Give the supply cable some space and carefully put the end piece back onto the luminaire, twisted by approx. 45 degrees, and close the input side by turning it clockwise.

The end piece and the luminaire housing must then be aligned absolutely parallel.

### Schritt 7: Kabelverschraubung verschließen

Ziehen Sie das Netzkabel vorsichtig etwas aus dem Leuchtengehäuse und verschließen Sie die Kabelverschraubung. Achten Sie darauf, dass der schwarze Gummidichtring sauber sitzt und sich nicht verklemmt.



### Step 7: Closing cable gland

Carefully push back the power cable somewhat from the luminaire housing and close the cable gland. Be sure that the black rubber sealing ring fits properly and is not pinched.

### Schritt 8: Öffnen der Ausgangsseite

Drehen Sie das Endstück auf der gegenüber liegenden Ausgangsseite der Leuchte gegen den Uhrzeigersinn auf. Wenn Sie die Durchgangsverdrahtung der Leuchte nutzen, fahren Sie bitte mit Schritt 9 fort.

Bei Nichtnutzung der Durchgangsverdrahtung fahren Sie bitte mit Schritt 14 fort.



### Step 8: Open the output side

Turn the end piece on the opposite output side of the luminaire counter-clockwise.

If you are using the through-wiring of the luminaire, please continue with step 9. If you are not using the through-wiring, please continue with step 14.

### Schritt 9: Netzkabel einführen

Fädeln Sie die Mutter und den schwarzen Dichtring auf das Netzkabel auf und führen Sie das Netzkabel durch die Kabelverschraubung.

Hinweis: das dickere Ende des schwarzen Dichtrings muss in Richtung Leuchteninneres zeigen.



### Step 9: Feeding in the power cable

Thread the nut and also the black sealing ring onto the power cable and feed the power cable through the cable gland.


Please note: The thicker end of the black rubber sealing ring has to point towards the inner side of the luminaire.

**Schritt 10:**  
**Klemmblockbelegung**

Verbinden Sie das Netzausgangskabel mit dem Klemmenblock gemäß der Beschriftung auf dem Klemmenblock:

Phase [L] - braun  
Schutzleiter (Erdung) - gelb/grün  
Neutralleiter [N] - blau

Durchgangsverdrahtung / through-wiring  
3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

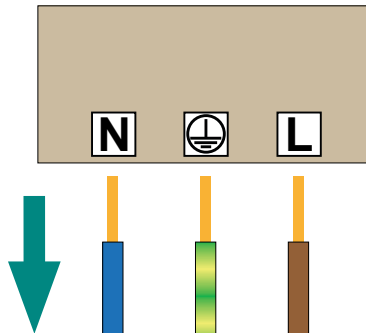


**Step 10:**  
**Terminal block wiring**

Connect the power out cable to the terminal block according to the labeling on the terminal block:

Power conductor [L] - brown  
Protective conductor - yellow/green  
Neutral conductor [N] - blue

**Schritt 11:**  
**Netzkaabel verbinden**

Drücken Sie den entsprechenden Hebel am Klemmblock herunter, stecken Sie die Kabelader bis zum Anschlag ein und lassen den Hebel wieder los. Prüfen Sie anschließend den festen Sitz der Kabelader. Wiederholen Sie die Schritte für alle notwendigen Kabeladern.

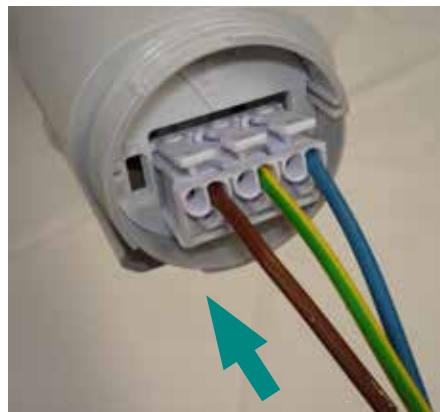

**Step 11:**  
**Power connection**

Push down the respective lever on the terminal block, insert the cable wire fully and release the lever again.

Check if the cable wire is seated securely. Repeat the steps for all cable wires.

**Schritt 12:**  
**Schließen der Ausgangsseite**

Geben Sie dem Ausgangskabel etwas Luft und setzen Sie das Endstück um circa. 45 Grad verdreht vorsichtig wieder auf die Leuchte auf und verschließen Sie die Ausgangsseite mit einer Drehung im Uhrzeigersinn. Das Endstück und das Leuchtgehäuse müssen danach absolut parallel ausgerichtet sein.



**Step 12:**  
**Close the output side**

Give the output cable some space and carefully put the end piece back onto the luminaire, twisted by approx. 45 degrees, and close the output side by turning it clockwise.

The end piece and the luminaire housing must then be aligned absolutely parallel.

**Schritt 13:**  
**Kabelverschraubung verschließen**

Ziehen Sie das Ausgangskabel vorsichtig etwas aus dem Leuchtengehäuse und verschließen Sie die Kabelverschraubung. Achten Sie darauf, dass der schwarze Gummidichtring sauber sitzt und sich nicht verklemmt.



**Step 13:**  
**Closing cable gland**

Carefully push back the output cable somewhat from the luminaire housing and close the cable gland. Be sure that the black rubber sealing ring fits properly and is not pinched.

**Schritt 14:**  
**Ausgang verschließen**

Wenn Sie die **Durchgangsverdrahtung nicht nutzen**, verschließen Sie bitte die Kabelverschraubung der Ausgangsseite mit dem mitgelieferten Gummistopfen.



**Step 14:**  
**Sealing output cable gland**

If you **do not use the through-wiring**, please close the cable gland of the output side with the rubber plug supplied.

**Schritt 15:**  
**Steckplatzabdeckung prüfen**

Prüfen Sie abschließend, ob die Steckplatzabdeckung auf der Oberseite der Eingangsseite fest verriegelt ist. Das verschlossene Schlosssymbol muss dabei auf den Pfeil zeigen.



**Step 15:**  
**Checking slot cover**

Finally, check whether the slot cover on the top of the input side is firmly locked. The locked lock symbol must point to the arrow.

### Schritt 1: Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlages!

Montage und Inbetriebnahme der Leuchte nur durch autorisierte Fachkräfte. Vor jeder Arbeit an der Leuchte die Stromzufuhr unterbrechen und gegen versehentliches Wiedereinschalten sichern. Die Leuchte darf nur mit vollständigem und unbeschädigtem Gehäuse in Betrieb genommen werden. Die Stromzufuhr ist mit geeigneten Maßnahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter o.ä.) abzusichern.




### Step 1: Caution! Risk of electric shock!

Mounting and installation of the luminaire only by authorized personnel. Disconnect the power supply and protect it from restart by mistake before working on the luminaire. The luminaire must only be operated with complete and undamaged housing. Please secure the main power by means of suitable measures, for example a residual current circuit breaker.

### Schritt 2: Steckplatzabdeckung öffnen

Drehen Sie die Steckplatzabdeckung mit einem Schlitzschraubendreher so, dass das offene Schlosssymbol auf den Pfeil zeigt.

Entnehmen Sie dann die Steckplatzabdeckung.

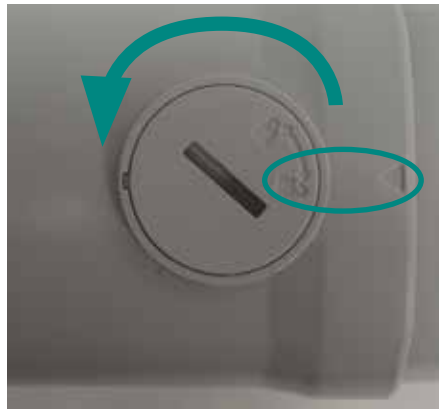

### Step 2: Opening slot cover

Turn the slot cover with a flat-blade screwdriver so that the open lock symbol points to the arrow.

Then remove the slot cover.

### Schritt 3: Steckplatz prüfen

Prüfen Sie die Steckplatzkontakte auf korrekten Sitz mittig zentriert wie im Bild rechts gezeigt.



### Step 3: Check slot

Check that the slot contacts are correctly centred as shown in the picture on the left.

**Schritt 4a:**  
**PIR-Sensor aufsetzen**

Setzen Sie den Passiv-Infrarot-Bewegungssensor auf den Steckplatz auf. Achten Sie darauf, dass der Sensor sich sauber einfädelt. Drehen Sie den Sensor anschließend mit einer Vierteldrehung nach rechts fest.



**Step 4a:**  
**Place PIR sensor**

Place the passive infrared motion sensor on the slot. Make sure that the sensor threads in properly. Then tighten the sensor by turning it a quarter turn to the right.

**Schritt 4b:**  
**MW-Sensor aufsetzen**

Setzen Sie den Mikrowellen-Bewegungssensor auf den Steckplatz auf. Achten Sie darauf, dass der Sensor sich sauber einfädelt. Drehen Sie den Sensor anschließend mit einer Vierteldrehung nach rechts fest.



**Step 4b:**  
**Place MW sensor**

Place the microwave motion sensor on the slot. Make sure that the sensor threads in properly. Then tighten the sensor by turning it a quarter turn to the right.

**Schritt 5:**  
**Installation beenden**

Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.



**Step 5:**  
**Finish installation**

Restore the power supply and insert the batteries into the remote control.

**Schritt 6:**  
**Optische Rückmeldung**

Die IR-Fernbedienung meldet jeden Tastendruck optisch durch Aufleuchten der roten **LED** zurück.

Die IR-Fernbedienung meldet das Übertragen einer abgeschlossenen Programmierung optisch durch Aufleuchten der grünen **LED** zurück.



**Step 6:**  
**Visual feedback**


The IR remote control visually reports every key press by lighting up the red **LED**.

The IR remote control visually reports the transmission of a completed programming by lighting up the green **LED**.

**Schritt 7:**  
**Direkte Bedienung der Sensoren**

Mit den folgenden Tasten lassen die Sensoren bzw. Leuchten direkt ansteuern:

- ❶ An/Aus
- ❷ Helligkeit auf 80 Prozent
- ❸ Helligkeit auf 100 Prozent
- ❹ Helligkeit erhöhen
- ❺ Helligkeit absenken

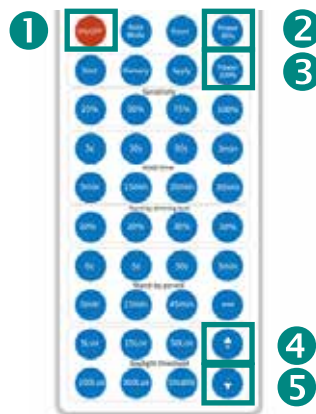

**Step 7:**  
**Direct controlling the sensors**

The sensors or lights can be controlled directly using the following buttons:

- ❶ On/Off
- ❷ Brightness to 80 per cent
- ❸ Brightness to 100 per cent
- ❹ Increase brightness
- ❺ Decrease brightness

**Schritt 8:**  
**Zurücksetzen aller Einstellungen**

Mit der „Reset“ Taste lassen sich alle programmierten Einstellungen wieder zurücksetzen.



**Step 8:**  
**Sensor reset**

The "Reset" button can be used to reset all programmed settings.

## Schritt 1: Programmierung der Sensoren

Wichtig: die Schritte 2 bis 7 müssen innerhalb von 30 Sekunden nach Drücken der Taste „Start“ ❶ erfolgen!

Starten Sie die Programmierung durch drücken der Taste „Start“ ❶.



## Step 1: Programming the sensors

Important: Steps 2 to 7 must be carried out within 30 seconds of pressing the “Start” button ❶!

Start programming by pressing the “Start” button ❶.

## Schritt 2: Programmierung der Empfindlichkeit

Wählen Sie Ihre gewünschte Empfindlichkeit des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 25 Prozent
- 50 Prozent
- 75 Prozent
- 100 Prozent



## Step 2: Programming the sensitivity

Select your desired sensitivity of the sensor.

You have the choice between:

- 25 per cent
- 50 per cent
- 75 per cent
- 100 per cent

## Schritt 3: Programmierung der Einschaltzeit

Wählen Sie Ihre gewünschte Einschaltzeit nach Bewegungserkennung des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 3 / 30 / 90 Sekunden
- 3 / 5 / 15 / 20 / 30 Minuten



## Step 3: Programming the switch-on time

Select your desired switch-on time after motion detection of the sensor.

You have the choice between:

- 3 / 30 / 90 seconds
- 3 / 5 / 15 / 20 / 30 minutes

**Schritt 4:**  
**Programmierung der Orientierungslichtfunktion 1**

Wählen Sie Ihre gewünschte Leistungsstufe für die Orientierungslichtfunktion des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 10 Prozent
- 20 Prozent
- 30 Prozent
- 50 Prozent



**Step 4:**  
**Programming the orientation light function 1**

Select your desired power level for the sensor's orientation light function.

You have the choice between:

- 10 per cent
- 20 per cent
- 30 per cent
- 50 per cent

**Schritt 5:**  
**Programmierung der Orientierungslichtfunktion 2**

Wählen Sie Ihre gewünschte Zeitspanne für die Orientierungslichtfunktion des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 0 Sekunden = Funktion ausgeschaltet
- 5 / 30 Sekunden\*
- 3 / 5 / 15 / 45 Minuten\*
- ∞ = Funktion dauerhaft eingeschaltet
- \* nach Einschaltzeit aus Schritt 4



**Step 5:**  
**Programming the orientation light function 2**

Select your desired time period for the sensor's orientation light function.

You have the choice between:

- 0 seconds = function switched off
- 5 / 30 seconds\*
- 3 / 5 / 15 / 45 minutes\*
- ∞ = function permanently switched on
- \* after switch-on time from step 4

**Schritt 6:**  
**Programmierung der Helligkeitsschwelle**

Wählen Sie Ihre gewünschte Helligkeitsschwelle für die Bewegungserkennung des Sensors aus.

Sie haben die Wahl zwischen:

- 5 / 15 / 50 / 100 / 300 Lux
- Disable = Bewegungssensor ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit aktiv



**Step 6:**  
**Programming the brightness threshold**

Select your desired brightness threshold for the sensor's motion detection.

You have the choice between:

- 5 / 15 / 50 / 100 / 300 lux
- Disable = motion sensor active regardless of the ambient brightness

## Schritt 7: Programmierung speichern

Speichern Sie die in Schritt 1 bis 6 durchgeführten Einstellungen durch Drücken der Taste „Memory“ ❶.



## Step 7: Save settings

Save the settings made in steps 1 to 6 by pressing the “Memory” button ❶.

## Schritt 8: Programmierung übertragen

Übermitteln Sie die Einstellungen durch Drücken der Taste „Apply“ ❷.

Halten Sie dabei die Fernbedienung direkt auf den gewünschten Sensor gerichtet.

Die grüne LED leuchtet auf und die Leuchte quittiert die empfangene Programmierung durch einmaliges, kurzes Abdimmen.



## Step 8: Transfer settings

Transfer the settings by pressing the “Apply” button ❷.

Point the remote control directly at the desired sensor.

The green LED lights up and the light acknowledges the received programming by dimming down briefly once.

## Schritt 9: Programmierung aufrufen

Die Programmierungen des Sensors lassen sich bequem durch Drücken der Taste „Auto Mode“ ❸ z.B. nach manueller Bedienung der Leuchte oder des Sensors wieder aufrufen.



## Step 9: Recall settings

The sensor programmes can be easily recalled by pressing the “Auto Mode” button ❸, e.g. after manual operation of the light or sensor.

**Technische Basisdaten:**

|                          |                            |                                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Spannungsversorgung AC   | 220 - 240 VAC / 50 - 60 Hz | AC power input                  |
| Spannungsversorgung DC   | ---                        | DC power input                  |
| Maximaler Einschaltstrom | 18 A                       | Maximum inrush current          |
| Schutzart                | IP65                       | Protection class                |
| Maximale Produktlänge    | 1.500 mm                   | Maximum length of the luminaire |
| Maximale Produktbreite   | 61 mm                      | Maximum width of the luminaire  |
| Maximale Produkthöhe     | 57 mm                      | Maximum height of the luminaire |
| Maximales Produktgewicht | 900 g                      | Maximum weight of the luminaire |

**Basic technical data:****Zubehör:**

|                       |        |                      |
|-----------------------|--------|----------------------|
| HF - Präsenzmelder    | 505900 | HF presence detector |
| PIR - Bewegungsmelder | 505901 | PIR motion detector  |
| IR-Fernbedienung      | 505902 | IR remote control    |

**Accessories:****Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten:**

|                            |                     |                     |                              |
|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Sicherungsautomat          | B10                 | C10                 | Automatic circuit breaker    |
| Leitungsdurchmesser        | 1,5 mm <sup>2</sup> | 1,5 mm <sup>2</sup> | Conductor diameter           |
| Anzahl RayProof Lite V2 40 | 20                  | 31                  | Quantity RayProof Lite V2 40 |

**Maximum load of automatic circuit breakers:**

Technische Änderungen vorbehalten.

Specifications are subject to change without notice.

**Kontaktinformationen****Contact information****tempLED GmbH**

Kaiserreich Straße 4, 83088 Kiefersfelden, Deutschland

Tel.: +49.8033.3025-710

Fax: +49.8033.3025-711

info@tempLED.de